


## Модуль вентиляторный серии TFAB-T2FR

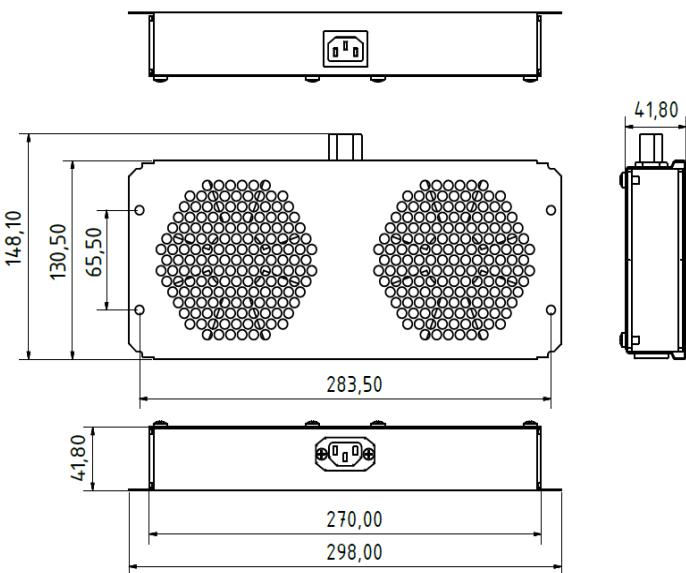

1. Назначение и описание
2. Партномера (артикулы) изделий
3. Технические характеристики
4. Стандартная комплектация
5. Таблица совместимости
6. Упаковка и комплектность
7. Перед установкой
8. Меры предосторожности
9. Транспортирование и хранение
10. Гарантия производителя




### 1. Назначение и описание

Модуль вентиляторный с двумя вентиляторами серии TFAB-T2FR предназначен для установки в 19-дюймовые монтажные конструктивы, такие как телекоммуникационные/серверные шкафы напольного или настенного варианта монтажа. Используется для установки в подготовленные отверстия в крыше или основании шкафа в соответствии с [таблицей совместимости](#); устанавливается после удаления выламываемых заглушек или вместо штатных фальшпанелей-заглушек; крепление производится четырьмя винтами. Изделие может также устанавливаться в другие места, подготовленные согласно размерам вентиляторного модуля, где требуется организовать вентиляцию оборудования.


Изделие состоит из стального корпуса, внутри которого размещены два вентилятора. Корпус изготовлен из листовой стали 1,2 мм. На верхней и нижней его части имеется перфорация для прохождения потоков воздуха. Внешнее покрытие корпуса выполнено порошковой краской. На тыльной стороне корпуса находится входной разъем питания IEC 60320 C14, а на его передней стороне – вилка IEC 60320 C13. Благодаря такой конструкции несколько модулей могут состыковываться между собой непосредственно корпусами, когда разъем одного модуля соединяется с вилкой другого. Соединяя вентиляторные модули друг с другом, можно в любое время и совершенно беспрепятственно наращивать эффективность охлаждения оборудования.

Питание вентиляторного модуля осуществляется подключением к сети переменного тока напряжением 220 В. Для подачи электропитания используется кабель с вилкой IEC 60320 C13 (приобретается отдельно). Крепежные элементы для монтажа изделия в шкафу входят в комплект поставки.


- Устанавливается в 19-дюймовые шкафы TTВ, TTR, TWB, TWL;
- Подходит для различных мест установки, требующих вентиляции;
- Простое крепление снаружи шкафа при помощи четырех винтов;
- Кабель питания с вилкой IEC 60320 C13 заказывается отдельно.

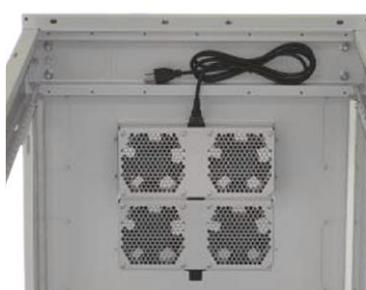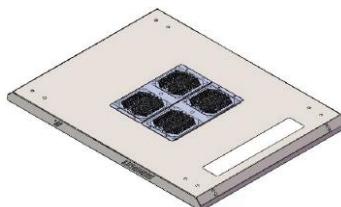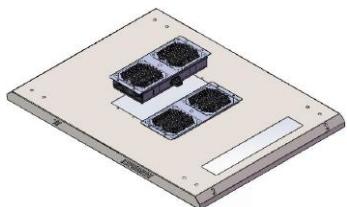


**Подключение нескольких вентиляторных модулей**




Один модуль



Два модуля




Три модуля



Четыре модуля

**Установка модулей в крыше**

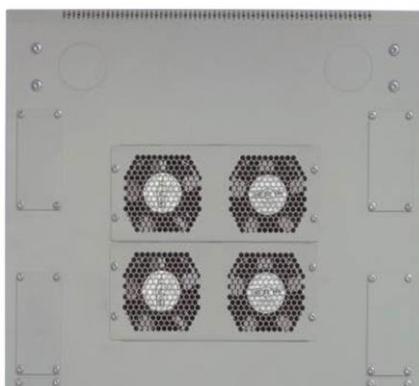

Вид снаружи шкафа

## 2. Партномера (артикулы) изделий

<b>TFAB-T2FR-RAL7035</b>	Модуль вентиляторный потолочный с 2 вентиляторами для установки в шкафы серий TTВ, TTR, TWB, TWL, с подшипниками и крепежными элементами, без кабеля питания, цвет серый (RAL 7035)
<b>TFAB-T2FR-RAL9004</b>	Модуль вентиляторный потолочный с 2 вентиляторами для установки в шкафы серий TTВ, TTR, TWB, TWL, с подшипниками и крепежными элементами, без кабеля питания, цвет черный (RAL 9004SN)

## 3. Технические характеристики

### Основные параметры

- Количество вентиляторов: 2 шт.
- Температура эксплуатации: 0...+80 °С
- Напряжение питания: 220 В (50/60 Гц)
- Входной разъем питания: IEC 60320 C14
- Монтажный размер под винты (шпильки): 283,5 x 65,5 мм
- Габаритные размеры корпуса (ШхГхВ): 298,0 x 130,5 x 41,8 мм

### Материал

- Корпус: холоднокатаная сталь 1,2 мм

### Отделка поверхности

- Порошковая краска серого или черного цвета

### Технические характеристики применяемых в изделии вентиляторов

Параметр	Стандартный вентилятор <sup>*</sup> (характеристики указаны для 1 вентилятора)
Напряжение питания	220 В ~
Частота сети питания	50/60 Гц
Номинальная мощность	12 Вт (14 Вт, макс.)
Номинальный ток	(0,06 ±0,01) А
Скорость вращения	(1700 ±10 %) об/мин
Статическое давление	37 Па (3,8 мм вод. ст.)
Уровень шума (звуковое давление)	36 дБ(А) <sup>*</sup>
Объем воздушного потока	100 м <sup>3</sup> /час (59 фут <sup>3</sup> /мин)
Минимальный срок службы	30 000 часов (при 25 °C)
Габаритные размеры	120 x 120 x 38 мм
Вес вентилятора	500 г

\* По индивидуальному заказу в изделие производителем могут устанавливаться вентиляторы с пониженным уровнем шума.

### Электрическая безопасность

Защита двигателя: дистанционная защита полного сопротивления  
Сопротивление изоляции: 100 МОм (при 500 В пост. тока)  
Испытательное напряжение: 1500 В (50 Гц/ 5 мА/ 1 мин)  
Класс изоляции обмотки двигателя: Class E

### Конструкция и материалы

Механизм вращения: подшипник качения  
Статор и ротор: кремнистая сталь  
Лопасти: полибутилентерефталат (PBT-PV33%)  
Каркас: алюминиевый сплав (ADC12)

#### **4. Стандартная комплектация**

- Изделие в сборе: 1 шт.
- Крепежные элементы: 1 компл.

\* Кабель питания в комплект не входит.

#### **5. Таблица совместимости**

**Возможность установки вентиляторных модулей в шкафах TTВ, TTR, TWB, TWL**

Партномер	Возможное место установки в шкафу	Совместимая серия шкафов (по глубине, мм)						
		TTB, TTR				TWB, TWL		
		600	800	1000	1200	300	450	600
<b>Максимальное число устанавливаемых модулей, шт.</b>								
TFAB-T2FR-RAL7035	Верхняя панель (крыша)	2	3	3	4	1	1	1
TFAB-T2FR-RAL9004	Нижняя панель (пол)	2	3	3	4	—	—	—

#### **6. Упаковка и комплектность**

Изделие поставляется в собранном виде в картонной или полиэтиленовой упаковке.

##### **Распаковка изделия**

Используя универсальный нож, аккуратно снимите упаковочную ленту (если имеется).

Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие во время последующей транспортировки изделия.

##### **Проверка комплектности**

После распаковки изделия проверьте наличие всех необходимых компонентов и крепежных элементов (если предусмотрено стандартной комплектацией).

##### **Внимание!**

Сохраняйте упаковку изделия до окончания монтажа и установки оборудования. Отсутствие упаковки может являться основанием для отказа в предоставлении гарантии.

#### **7. Перед установкой**

- Внимательно прочитайте все прилагающиеся инструкции.
- Установку оборудования могут производить лица, имеющие соответствующую квалификацию, которая позволяет правильно установить распределительный/сетевой шкаф в месте его расположения; умеющие правильно укомплектовать шкаф необходимыми компонентами, электрическим и механическим оборудованием, произвести подключение оборудования к электрической/телекоммуникационной сети.

#### **8. Меры предосторожности**

Перед началом работы убедитесь, что корпус изделия подключен к общему контуру заземления. Запрещается устанавливать оборудование и устранять неисправности при включенном напряжении питания. Не допускается попадание влаги на контакты разъемов.

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированными специалистами и в соответствии с документацией на устанавливаемое оборудование.

При установке изделия персонал должен использовать только исправный инструмент и индивидуальные средства защиты (перчатки, спецодежда).

## 9. Транспортирование и хранение

Условия транспортирования должны исключать воздействие атмосферных факторов, при температуре от -50 до +50 °С и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата (при температуре окружающего воздуха +25 °С).

Транспортирование изделия производится в упакованном виде. Изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозок для данных видов транспорта:

1. Автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспортных средствах;
2. Авиационным транспортом в герметизированных отсеках самолетов;
3. Водным транспортом в трюмах судов, обеспечив надлежащую защиту от влажности.

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, которые ограничивают воздействие влажности на упаковку и ее содержимое.

Изделие в упакованном виде может храниться в отапливаемом или не отапливаемом помещении. В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот и щелочей, газов, вызывающих коррозию.

## 10. Гарантия производителя

### Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик без уведомления.

Гарантия производителя – 5 лет.

Качество изделий, поставляемых компанией Hyperline, соответствует техническим требованиям, предъявляемым к данному классу товаров, и подтверждается сертификатами соответствия.

Гарантия предоставляется при условии соблюдения правил хранения и применения поставленного товара в соответствии с технической документацией. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи продукции покупателю.

Для проведения гарантийного обслуживания Покупатель должен самостоятельно доставить изделие в сервисный центр авторизованного дистрибутора в полной комплектации, по возможности в оригинальной заводской упаковке, либо другой упаковке, отвечающей требованиям по транспортировке данного вида оборудования.

### Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование:

- имеющее механические повреждения;
- подвергшееся недопустимому воздействию неблагоприятных внешних условий;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному вмешательству;
- вышедшее из строя по причине произведенных нарушений требований по эксплуатации оборудования, указанных в инструкции и/или другой документации;
- с истекшим или недокументированным гарантийным сроком;
- с поврежденной маркировкой, не позволяющей определить серийный номер изделия (если маркировка была предусмотрена производителем для данного изделия).